


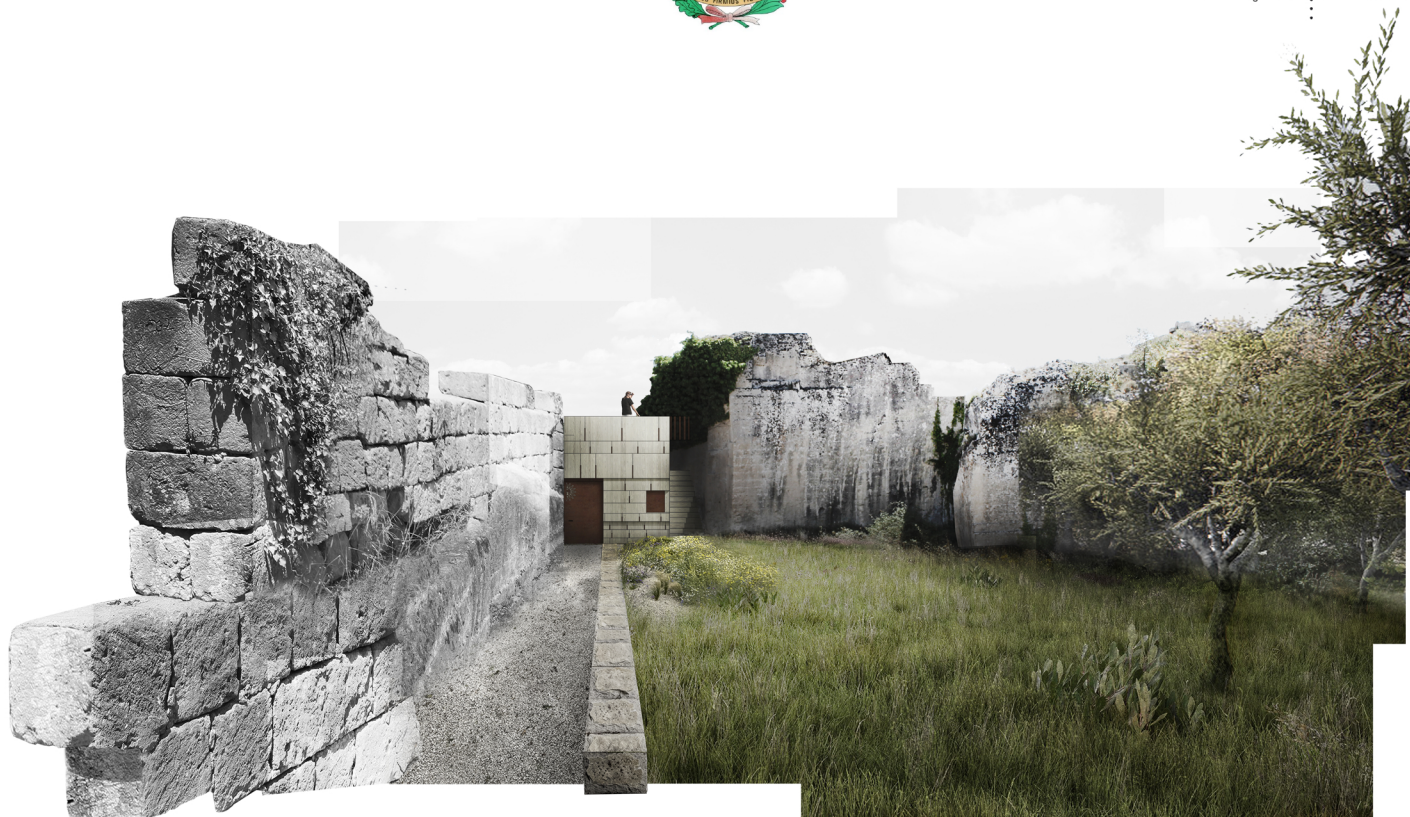

PROGETTO DEFINITIVO

LEGGE 208/2015 C.345

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DELLA
CAVA DEL SOLE.


Progettista
Ing. Laura Montemurro

Collaboratori
Geom. Jonatan Disanzo
Marica Acito
Donato Gallo

Elaborato E

QUADRI ELETTRICI

novembre
2017

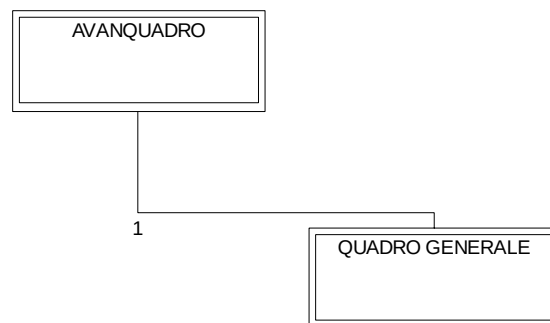


Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data :

Nome quadro	AVANQUADRO	QUADRO GENERALE				
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	25	25				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	16	16				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	16	16				
Icc massima ai morsetti di entrata	4,431	4,270				
Corrente fase L1 [A]	20,54	20,54				
Corrente fase L2 [A]	19,58	19,58				
Corrente fase L3 [A]	21,75	21,75				
Corrente fase N [A]	1,88	1,88				
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu	Icn/Icu				
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898				
Note						

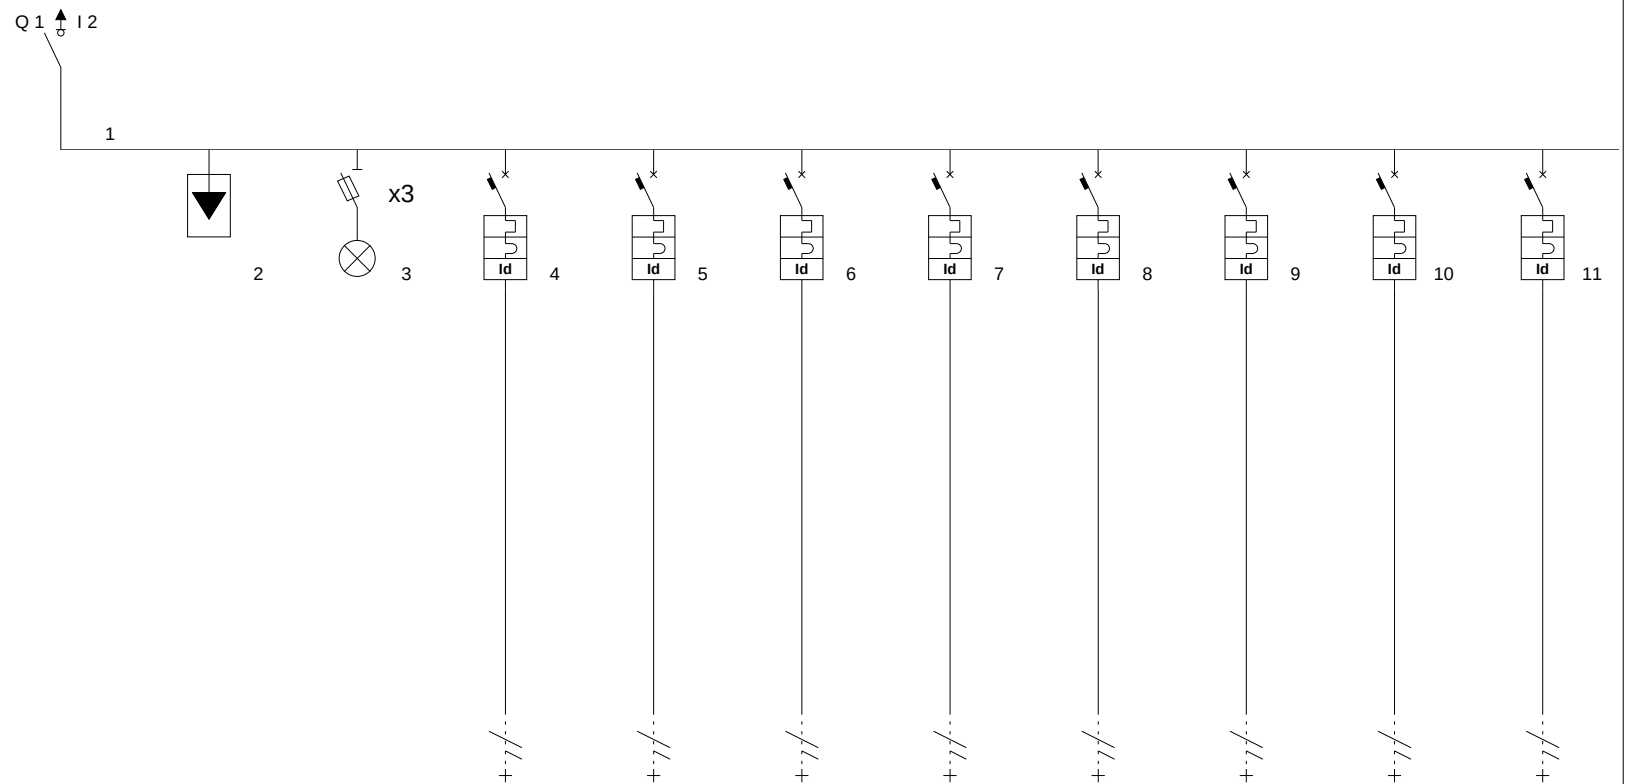

Fasi della linea	L1 L2 L3 N			L1 N	L2 N	L3 N	L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L3 N
Descrizione linea	INTERRUTTORE DI MANOVRA	Scaricatore di tensione	Spie Presenza Rete	Luci Circuito 1	Luci Circuito 2	Luci Circuito 3	Emergenza	Prese Circuito 1	Prese Circuito 2	Prese Circuito 3	Wc
Potenza totale	19,400 kW			1,000 kW	1,000 kW	1,000 kW	0,500 kW	3,000 kW	3,000 kW	3,000 kW	1,500 kW
Corrente nominale In [A]	40			10	10	10	10	16	16	16	16
Potere d'interruzione [KA]				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

